


30/11/2000 Tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (EKATY) gereğince,

I. Bölgede bulunup yükseltisi (kotu) 600 m'yi aşan arazideki hatların hesabı II. Bölge Koşullarına, II. Bölgede bulunup yükseltisi (kotu) 900 m'yi aşan arazideki hatların hesabı III. Bölge Koşullarına ve III. Bölgede bulunup yükseltisi (kotu) 1600 m'yi aşan arazideki hatların hesabı IV. Bölge Koşullarına göre yapılacaktır. Bu durumda EKATY Madde 46-c/1'de göz önüne alınmalıdır. Küçük aralıklı alçak gerilim hatlarında arazi yükseklik farkları göz önüne alınmaz.

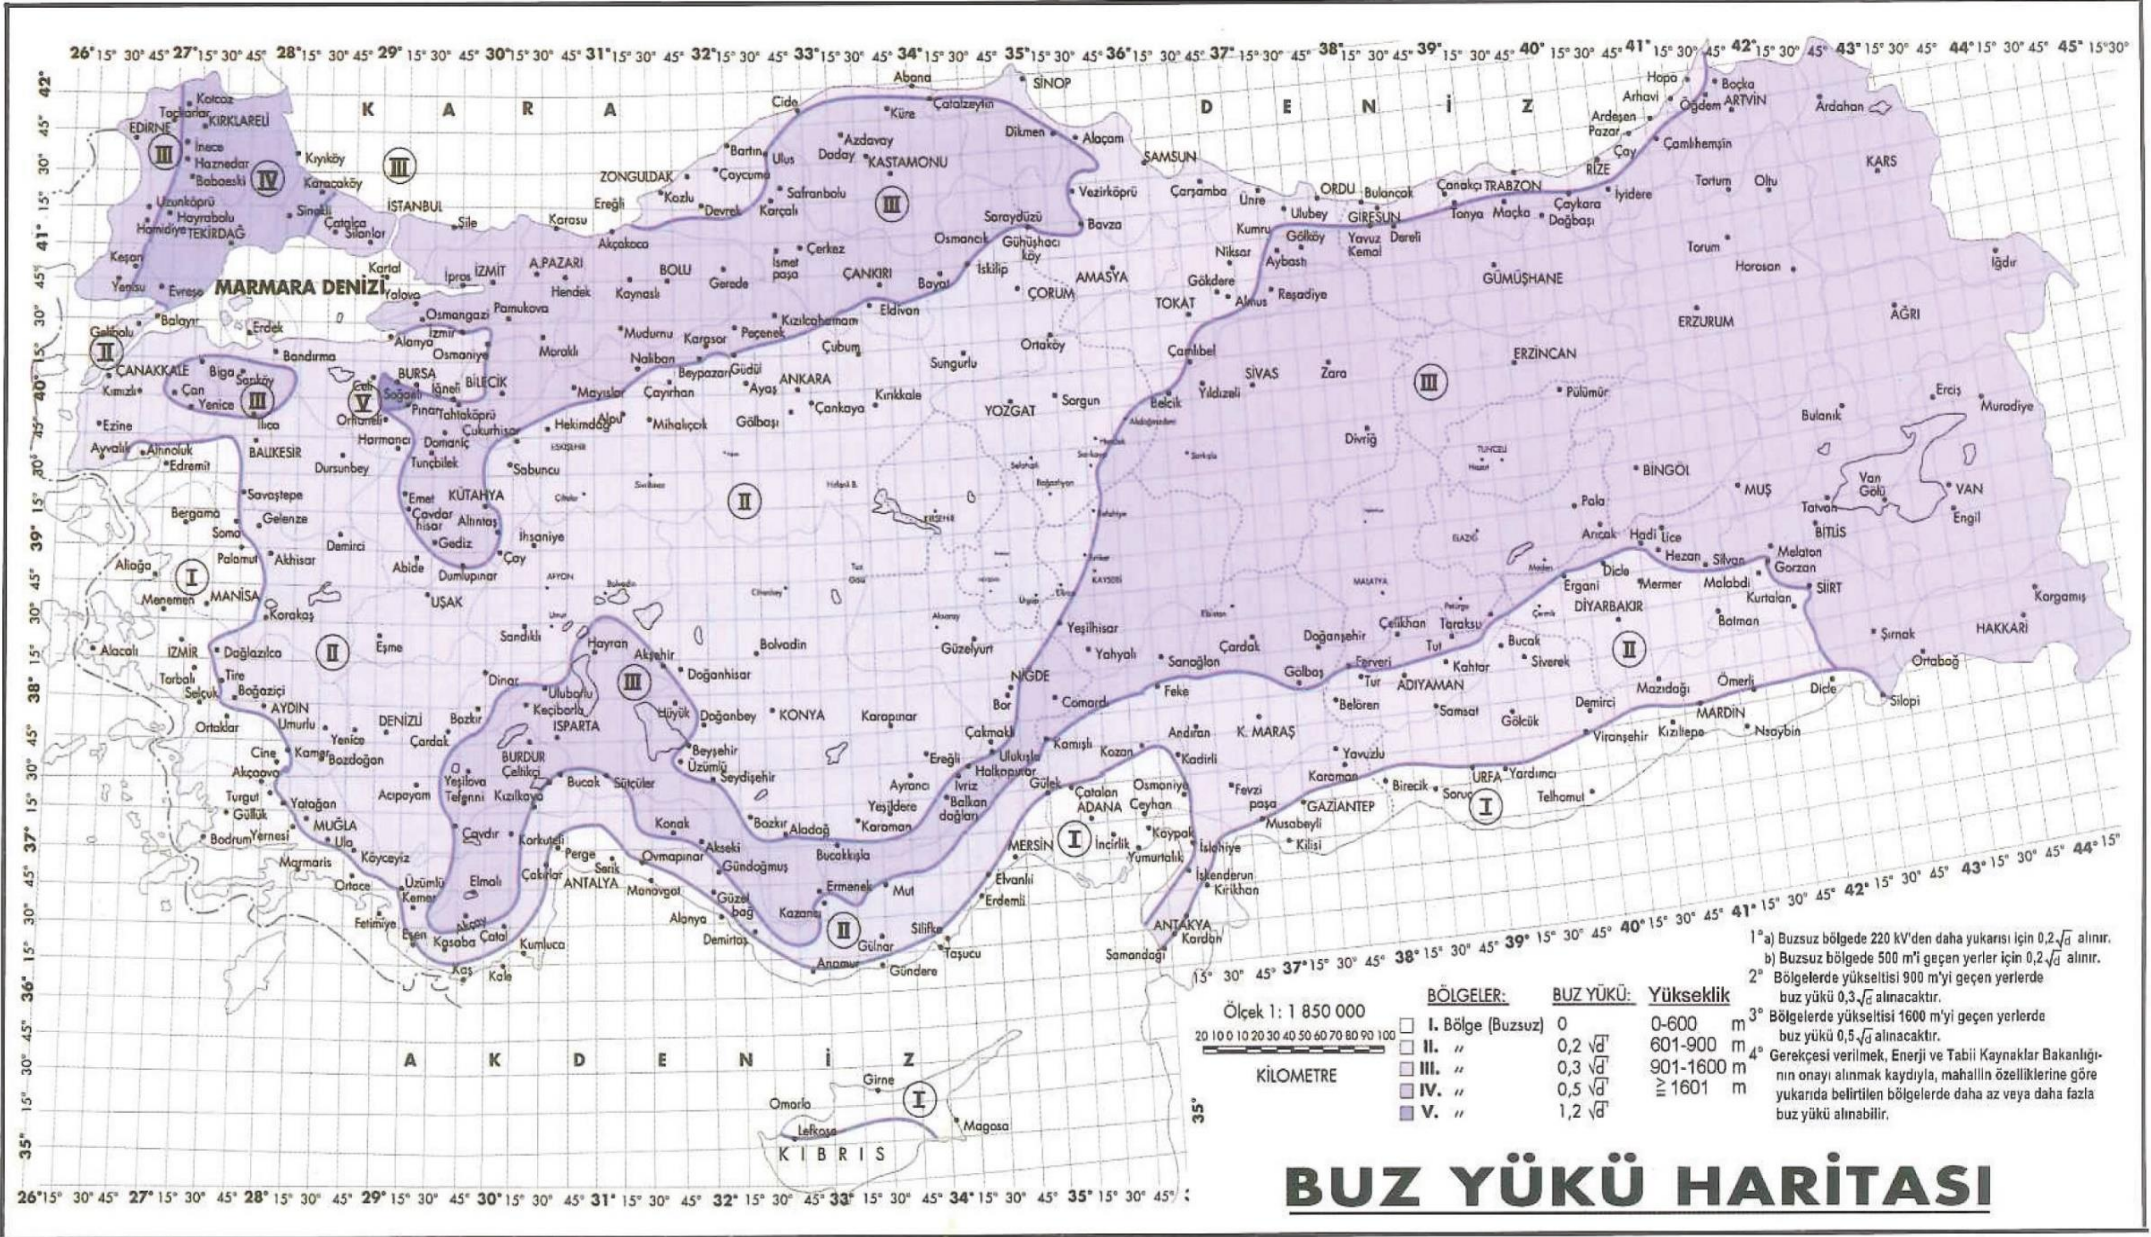

BUZ YÜKÜ HARİTASI